1. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm,
2. Zagłębienie projektowanych kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych i ciepłociągów przyjęto normatywne

- kable elektroenergetyczne 0.6m – 0.8m
- kable telefoniczne 0.5m – 0.9m
- kable oświetleniowe 0.6m – 0.7m

3. Przyłacze układać po sprawdzeniu rzędnych terenu, włączenia i rzędnych kolizji.
4. Profile wykonano w układzie wysokościowym PL–EVRF2007–NH, rzędne na rysunku 2 od punktu 6 są w układzie Kronsztad86

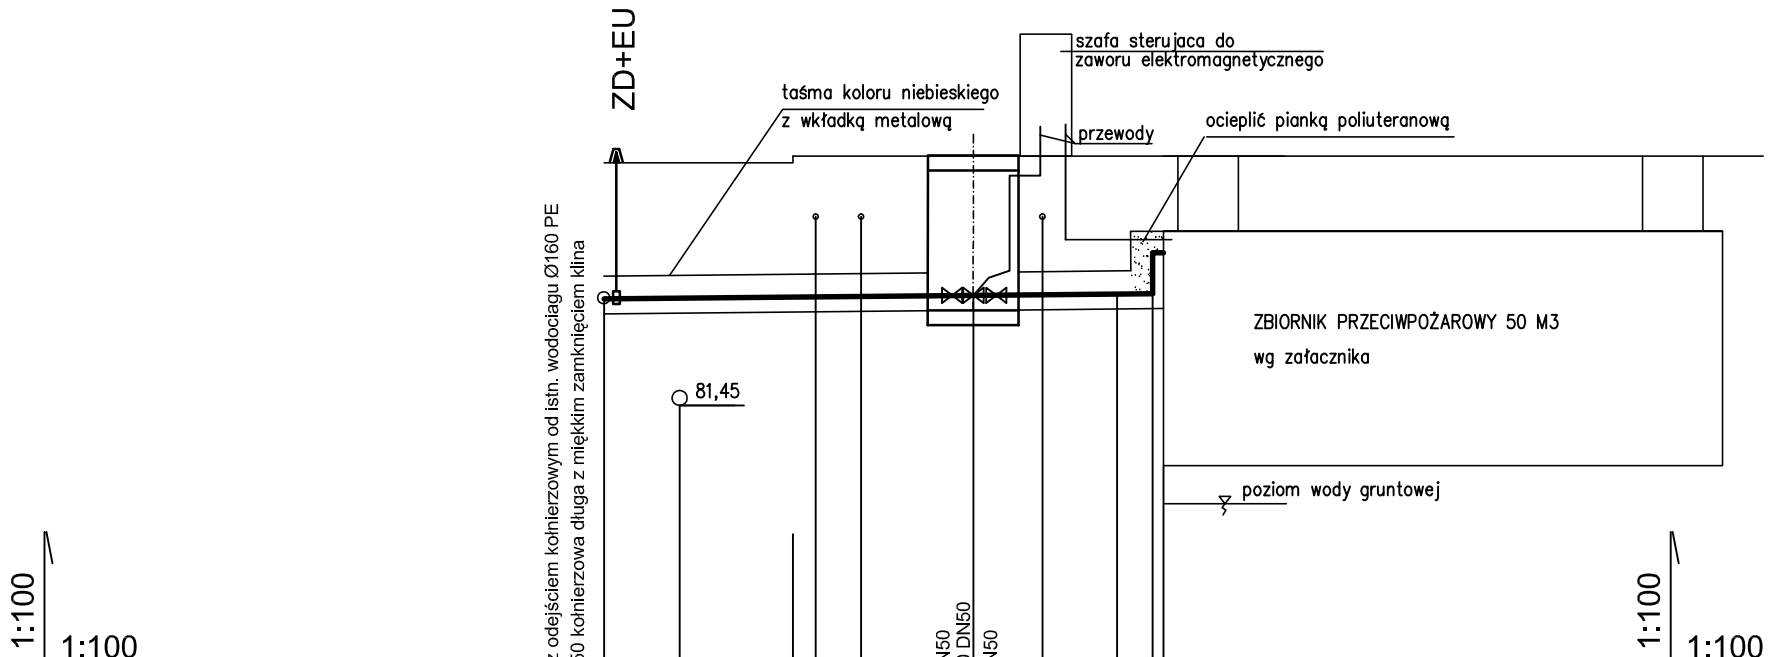

P.P.75.00 m np.m.wg PL-EVRF2007-NH

RZĘDNE TERENU	84,66											84,75
RZĘDNE OSI RUROCIĄGU	82,86											82,93
ZAGŁĘBIENIE PRZEWODU	1,80											1,82
SPADKI		10%										
MATERIAŁ, ŚREDNICE		RURYØ63x5,8 PE szeregu SDR 11 PN16										
ODLEGŁOŚCI	0,0	1,0		2,5	2,8	3,4		4,9	5,8			7,4
OZNACZENIA		13										ZPOŻ
DŁUGOŚĆ ODCINKÓW		9,0										
RODZAJ NAWIERZCHNI		JEZDNIA		TEREN ZIELONY								

PRZELEW ZE ZBIORNIKA

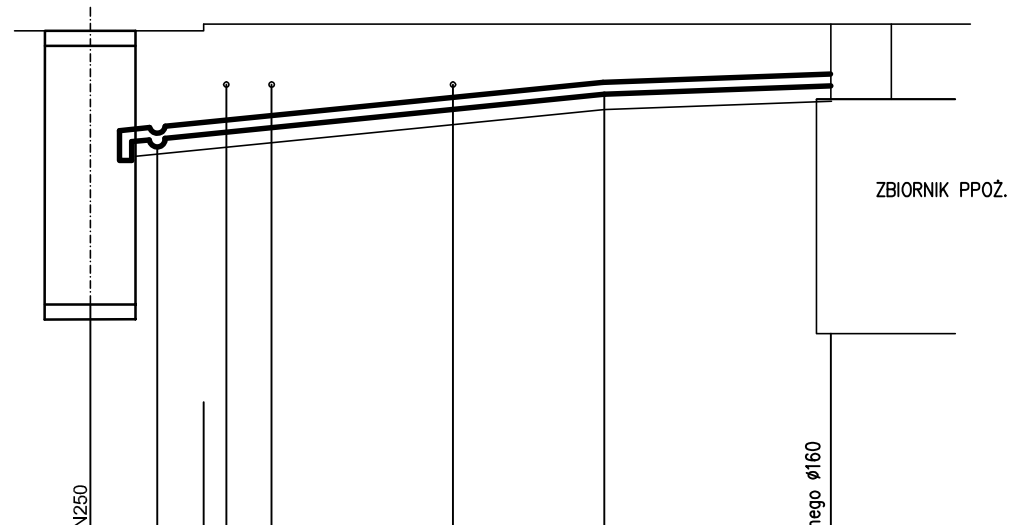

P.P.75.00 m np.m.wg PL-EVRF2007-NH

RZĘDNE TERENU	84,69											84,79	84,79
RZĘDNE DNA RUROCIĄGU	81,04	83,14										83,82	83,97
ZAGŁĘBIENIE PRZEWODU	3,65	1,55										0,97	0,82
SPADKI		10%										5%	
MATERIAŁ, ŚREDNICE		RURYØ160 PVC-S											
ODLEGŁOŚCI	0,0			1,4	1,8		2,4			4,8		6,8	9,8
OZNACZENIA		S											ZPOŻ
DŁUGOŚĆ ODCINKÓW		9,8											
RODZAJ NAWIERZCHNI		JEZDNIA		TEREN ZIELONY									

Inwestor:

PCO S.A.
03-982 WARSZAWA, ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28

Biuro Projektowe :

CHATKA- PROJEKT Iwona Charkiewicz
02-795 WARSZAWA, ul.Kazury 20 m 48
tel.501064898, mail i.charkiewicz@poczta.onet.pl

Branża: SANITARNA

Tytuł rysunku:

PROFIL PRZYŁACZA WODY do zbiornika przeciwpożarowego

Projektant: Podpis

mgr inż.Iwona Charkiewicz Wa-66/01
upraw. budowlane do projektowania bez ograniczeń
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych,wentylacyjnych i gazowych.

SKALA:		NUMER:
1:100	LIPIEC 2020	5