

Warszawa, dn. 07.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Komisja powołana przez Zamawiającego PCO S.A. do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: zakup i montaż zadaszeń oraz wiaty dla palaczy wraz z wykonaniem podłoża pod wiatę na terenie PCO S.A. - Nr postępowania: PCO/189/RT/2020, przedstawia odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania i prośby.

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o podanie wymiarów zadaszeń. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje wysokość i szerokość, a brakuję długości/głębokości.

Odpowiedź:

- Zadaszenie przyścienne łukowe z jedną pełną ścianką boczną do podłoża – 1 szt. (budynek „F”), wymiary powierzchni obszaru wyznaczonego do montażu zadaszenia: szer. ok. 3,00 m, wys. 3,3 -3,5 m , głębokość 1,30 m;
- Zadaszenie przyścienne łukowe z dwiema pełnymi ściankami bocznym do podłoża – 1 szt. (budynek „D”), wymiary powierzchni obszaru wyznaczonego do montażu zadaszenia: szer. ok. 2,20 m, wys. 3,0 - 3,2 m, głębokość 1,5 m
- Wiata dla palaczy, pomiędzy budynkami „E” i „G”, z czterema ścianami bocznymi o wymiarach: ok. 2*4 m – 1 szt. (w jednej z dłuższych ścian wejście na szerokość 1 m);

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zadaszenia przyściennego z jednostronnym spadkiem , wymiary pow. obszaru wyznaczonego do montażu zadaszenia: szer. ok. 2 m wyso.3,3-3,5 m, głębokość 2 m.

Odpowiedź:

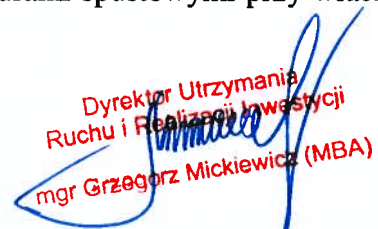
Zamawiający dopuszcza wykonanie zadaszenia przyściennego z jednostronnym spadkiem , wymiary pow. obszaru wyznaczonego do montażu zadaszenia: szer. ok. 2 m wyso.3,3-3,5 m, głębokość 2 m.

Pytanie 3

Czy do ww. zadaszeń należy przewidzieć wykonanie rynny wraz z rurami spustowymi?

Odpowiedź:

Tak, w wycenie należy uwzględnić wykonanie rynny wraz z rurami spustowymi przy wiacie oraz zadaszeniu (budynek „F”).

Dyrektor Utrzymania
Ruchu i Realizacji Inwestycji

mgr Grzegorz Mickiewicz (MBA)